
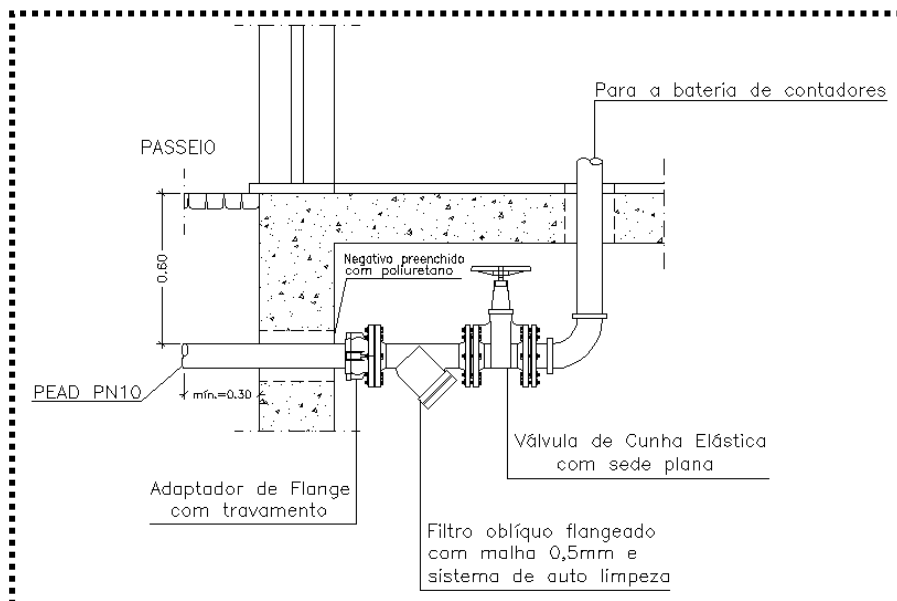


ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À REDE PÚBLICA EM EDIFÍCIOS MULTIFAMILIARES

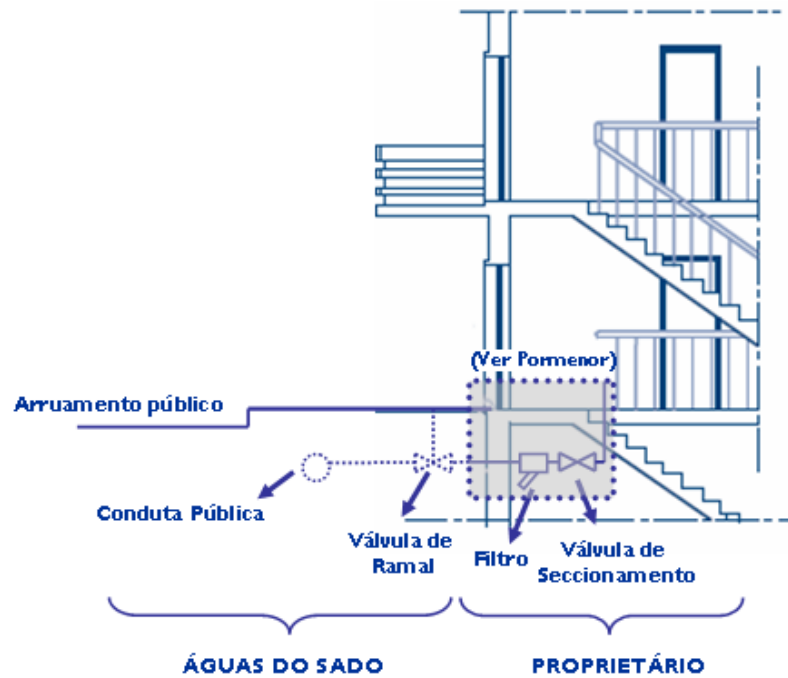

Nota: A instalação do filtro e da válvula de seccionamento no interior do edifício poderá ser em caixa no pavimento, em nicho próprio na parede ou, no caso da existência de cave, suspensa no tecto.