

## LIGAÇÃO DE HABITAÇÃO COM FOSSAS SÉPTICA À REDE DE SANEAMENTO

### 1. CONDIÇÕES PARA A LIGAÇÃO

A ligação à rede de saneamento só pode ser efectuada quando a habitação já disponha de água potável da rede pública (deverá existir ramal e contador de água na habitação).

Só após instrução da fiscalização da ÁGUAS DO SADO e pagamento da tarifa de saneamento poderá efectuar a ligação ao ramal de saneamento.

### 2. LIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA


Para os casos das habitações onde não exista ramal e contador de água este deverá ser antecipadamente solicitado à ÁGUAS DO SADO

O sistema predial que utiliza água potável tem obrigatoriamente de ser completamente independente de qualquer sistema de distribuição de água particular tais como poços, minas ou furos.

### INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA A LIGAÇÃO AO RAMAL DE SANEAMENTO (todos os trabalhos são para ser executados pelo proprietário)

### 3. DESVIO DA TUBAGEM PREDIAL

A tubagem de esgotos da habitação deverá ser interceptada antes da fossa séptica existente e desviada para a caixa de ramal de saneamento que se encontra no exterior, construída pelo empreiteiro da obra.



#### 4. CAIXA FINAL DA REDE PREDIAL

Deverá ser construída uma caixa final no interior da área privada (quintal, logradouro) em alvenaria de tijolo maciço que se destina a interceptar ou reunir todas as tubagens no interior da habitação antes da saída da tubagem para o exterior.

Esta caixa deverá ter uma dimensão mínima em planta de 0.40mx0.40m.

#### 5. LIGAÇÃO À CAIXA DE RAMAL


Deverá o proprietário abrir orifício na parede da caixa de ramal que se encontra no exterior, previamente construída pelo empreiteiro, e efectuar a ligação. A parede e o fundo da caixa deverá ser “rematado” e limpo.

A tubagem da ligação deverá ser em P.V.C não devendo ter um diâmetro superior ao do ramal existente, devendo como dimensão média adoptar-se um Ø110mm.

#### 6. FOSSA SÉPTICA

Após a conclusão da ligação a Fossa Séptica deverá ser limpa e entulhada ou destruída.

ESQUEMA TIPO PARA A LIGAÇÃO DOS ESGOTOS DOMÉSTICOS DA HABITAÇÃO AO RAMAL DE SANEAMENTO JÁ CONSTRUÍDO

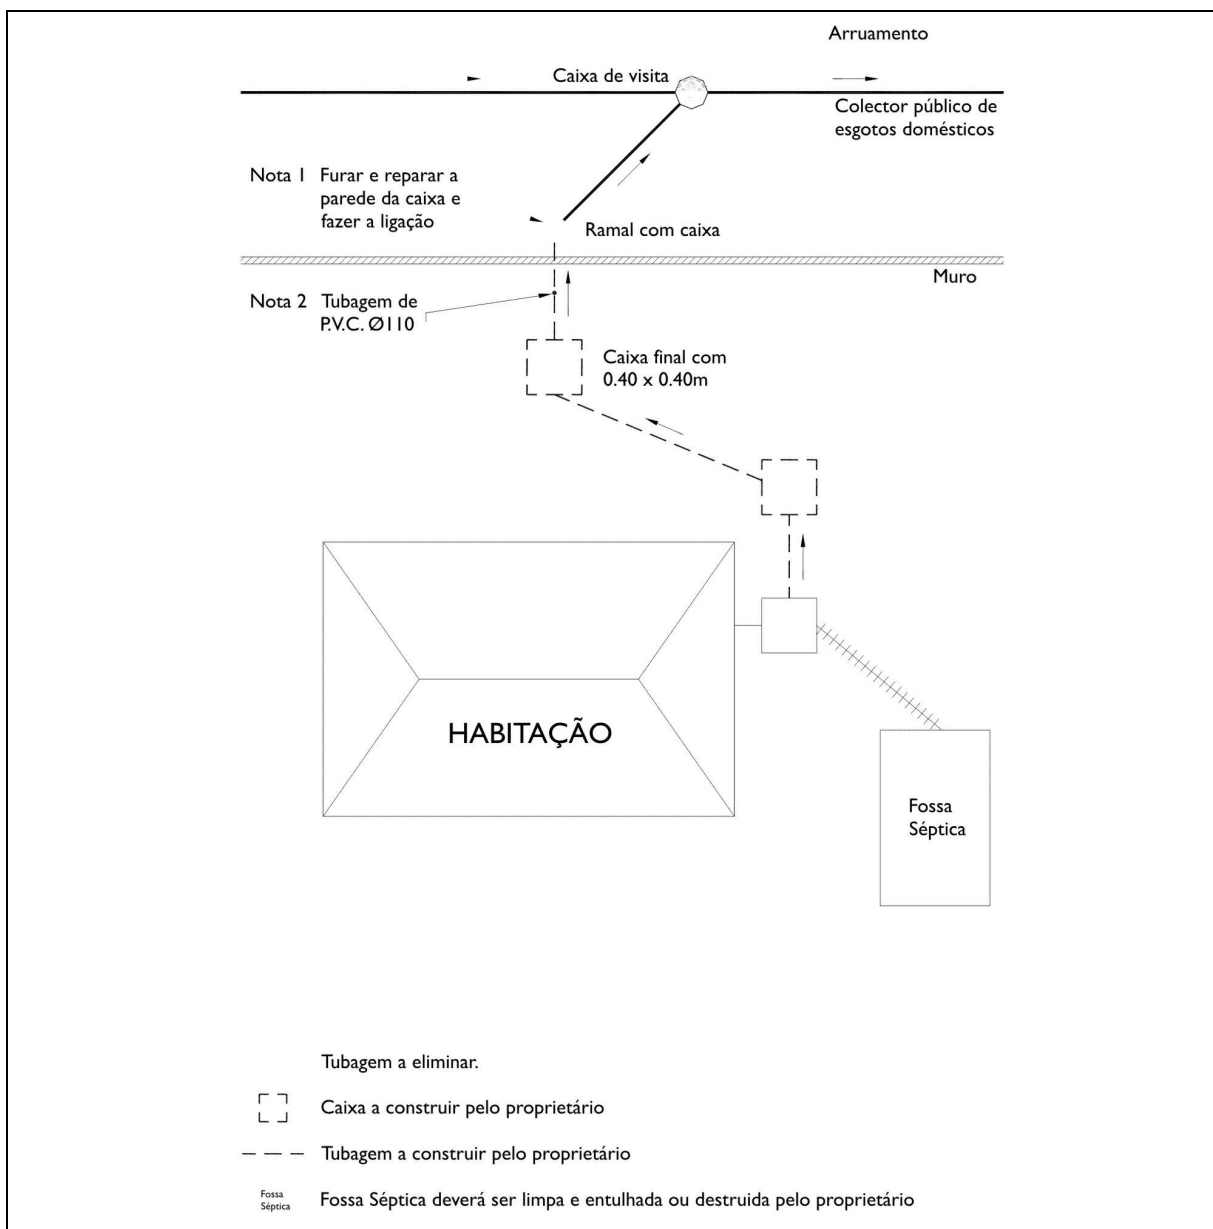

Nota:

Esta instrução aplica-se em situações de expansões de rede de saneamento (obras novas), onde já existe a identificação do consumidor e do imóvel a ligar.