


Nota:
(a) Para alturas iguais ou superiores a 2.50, o diâmetro das caixas é de 1.25m.

TAMPA TIPO

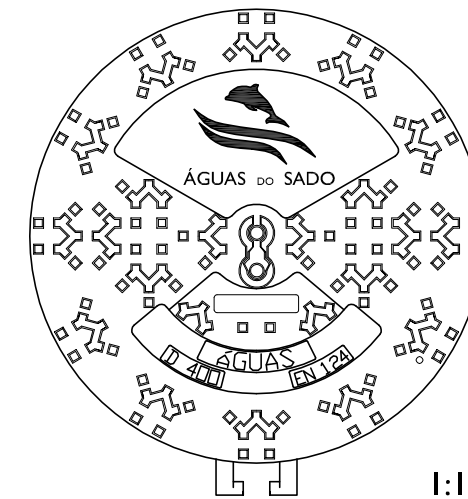

Nota:
Tampa tipo Rexel em ferro fundido dúctil com logotipo e designação de "Águas do Sado"

CLASSIFICAÇÃO	CLASSE	CARGA DE ENSAIO		UTILIZAÇÕES
		KN	TF	
DAS TAMPAS	A 15	15	1,5	Zonas de circulação de peões e zonas verdes
	B 125	125	12,5	Passeios e estacionamentos de viaturas ligeiras
	C 250	250	25	Valetas e bermas de ruas e estradas
DAS CÂMARAS	D 400	400	40	Vias de circulação normal
	E 600	600	60	Zonas de circulação de cargas elevadas
	F 900	900	90	Zonas especiais; aeroportos, etc...

- Notas:
- Tampa e aro em FFD, com fecho de segurança e anel de borracha, de acordo com NP EN124 e EN1563.
 - Degraus em aço, revestidos a polipropileno, com características e montagem segundo NP 883.
 - As câmaras de visita deverão ser interior e exteriormente revestidas com tinta impermeabilizante.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

<p>ÁGUAS DO SADO</p> <p>Concessionária dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento de Setúbal S. A.</p>		<p>Projecto:</p> <p>DESENHO TIPO ADS</p>				
<p>Direcção de Engenharia</p>		<p>Desenho:</p> <p>Pormenor de Ventosa</p>				
<p>Data:</p> <p>Novembro 2010</p>	<p>Projectou:</p> <p>Desenhou: C. Cruz</p> <p>Verificou:</p>	<p>Fase:</p> <p>Processo:</p> <p>Ficheiro:</p>	<p>Projecto de Execução</p> <p>P00_000</p> <p>P00_000_Des 00_0.dwg</p>	<p>Escala:</p> <p>1:20</p>	<p>Des. nº</p> <p>00</p>	<p>Rev. nº</p> <p>00</p>